

111 年至 112 年 5 月工廠火災統計


111 年至 112 年 5 月工廠火災共發生 577 次，火災發生時段集中於 9 至 21 時 413 次，占工廠火災 71.6%，如表 1。

工廠火災發生原因以電氣因素 235 次為首，占 40.7%；其次為機械設備 122 次，占 21.1%；第 3 為施工不慎 44 次，占 7.6%，如表 2。

工廠火災起火處所以作業區 333 次為首，占 57.7%；其次為倉庫 47 次，占 8.1%；第 3 為機房 32 次，占 5.5%，如表 3。


註：因「其他」為多種類型之綜合，故未列入起火類型分析排序。

時段	0 至 3	3 至 6	6 至 9	9 至 12	12 至 15	15 至 18	18 至 21	21 至 24	總計
總計	55	59	50	98	89	70	84	72	577
百分比	9.5%	10.2%	8.7%	17.0%	15.4%	12.1%	14.6%	12.5%	100.0%

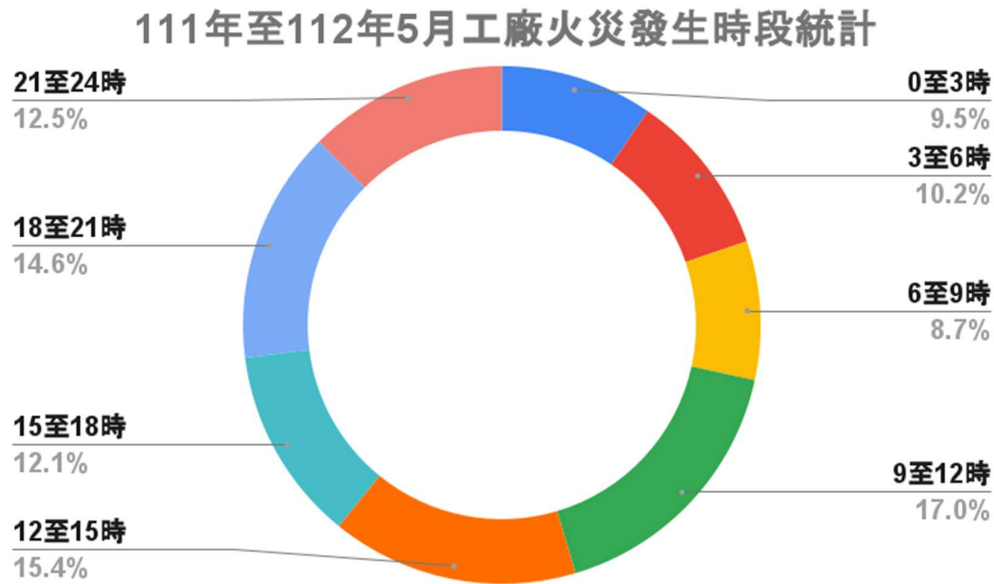

起火原因	電氣因素	機械設備	遺留火種			爐火烹調	化學物質	縱火	其他	總計
			施工不慎	菸蒂	其他					
總計	235	122	44	32	47	17	17	6	57	577
百分比	40.7%	21.1%	7.6%	5.5%	8.1%	2.9%	2.9%	1.0%	9.9%	100.0%

111年至112年5月工廠火災起火原因統計圖

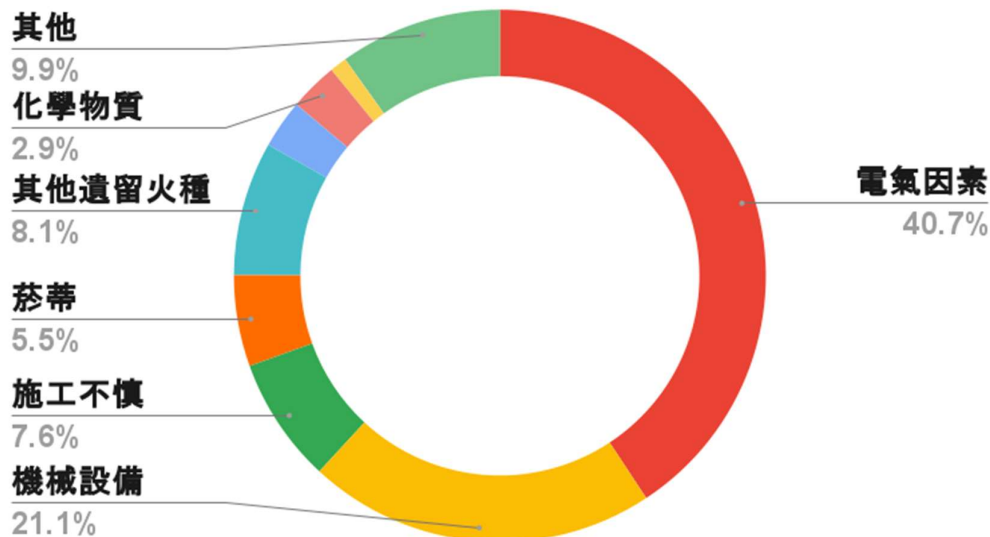

起火處所	作業區	倉庫	機房	辦公室	堆貨區	廚房	空地	其他	總計
總計	333	47	32	31	21	14	8	91	577
百分比	57.7%	8.1%	5.5%	5.4%	3.6%	2.4%	1.4%	15.8%	100.0%

111年至112年5月工廠火災起火處所統計圖

